

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLL KÉZIKÖNYV

Ez a protokoll kézikönyv a Keep It Contained játékhoz tartozik,
és a megfelelő működéshez szükséges.

KRITIKUS BIOLÓGIAI BIZTONSÁGI PROTOKOLLOK

Ez az útmutató lesz az egyetlen segítséged az ismeretlen életformák ellenőrzés alatt tartásához, amikor megpróbálják átlépni a karanténvonalat.

Te vagy az operátor; minden lehetséges helyzetre vonatkozó protokoll itt található.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A MODULOKRÓL

A modulok a vezérlőpult tetején találhatók. Az organizmusok elszigeteléséhez megoldandó fő feladatok a modulok.

Az egyes szinteken megjelenő modulok változhatnak, és általában véletlenszerűek.

A modulokról részletes információ a 4-9. oldalon található.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KÖRNYEZETRŐL


A környezetben látható részletek befolyásolhatják a modulok megoldását vagy megnehezíthetik azt.

A környezetről részletes információ a 10-13. oldalon található.

Ajánlott előre elolvasni a felkészülés érdekében.

Útmutató a Vezetécsatlakoztatáshoz

- A modul négy vezetékét és négy bemeneti csatlakozót tartalmaz.
- Minden bemeneti csatlakozó egy szimbólummal van jelölve.
- A szimbólumok balról jobbra vannak elrendezve, és ebben a sorrendben kell leírni őket.
- Az alábbi oszlopok a szimbólumok prioritási sorrendjét jelzik.
- Ha a leírt szimbólum bármely oszlopban a legfelső helyen áll, azt az adott oszlopban megadott színű vezetékhez kell csatlakoztatni. Ha egy vezeték már csatlakoztatva van egy szimbólumhoz, azt az oszlopot figyelmen kívül kell hagyni.

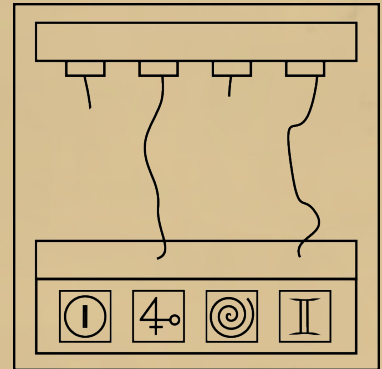

Zöld


Sárga

Kék

Piros

Útmutató a Gázkiengedéshez

- A modul három színes gázpalackot tartalmaz, mindegyik külön kapcsolóval vezérelhető.
- A bal felső kijelző a vér színét mutatja. A jobb felső kijelző a tisztasági szintet mutatja.

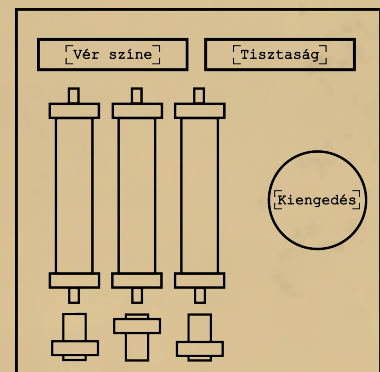


- A kiengedendő gázok kiválasztásához a palackok alatti kapcsolókat le kell kapcsolni.
- A kiválasztott gázok kiengedéséhez nyomd meg a piros gombot.
- Olvasd el a szabályokat sorrendben, és hajtsd végre az első érvényes utasítást.

1. Ha a vér színe zöld és a tisztasági szint közepes, engedd ki a bal és a középső gázt.
2. Ha a vezérlőpult több mint két tápegységgel működik és a tisztasági szint tiszta, engedd ki az összes gázt.
3. Ha a vér színe piros és legalább három RAD jelző világít, ne engedj ki gázt.
4. Ha csak egy tápegység van és egyetlen BIO jelző sem világít, csak a középső gázt engedd ki.
5. Ha a vér színe sárga vagy a tisztasági szint alacsony, engedd ki a bal és jobb gázt.
6. Ha a tisztasági szint nulla és csak két RAD jelző világít, csak a bal gázt engedd ki.
7. Ha a vér színe kék és a tisztasági szint magas, engedd ki a középső és jobb gázt.
8. Ha egyik fenti feltétel sem teljesül, csak a jobb gázt engedd ki.

Útmutató az Anomáliákhoz


1. Nézd meg a kijelzőn megjelenő szimbólumot, és kövesd az 1. lépés utasításait.

2. Az összegyűjtött információk alapján kövesd a 2. lépést az anomália azonosításához.

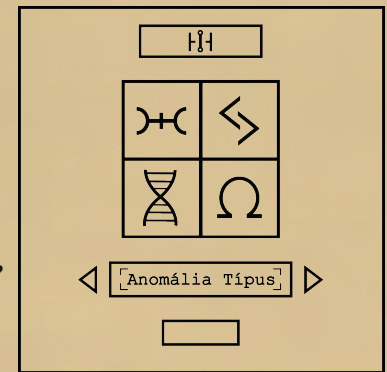

1. lépés:

- A képernyőn látható szimbólum azt az oszlopot jelöli, amelyben található.
- A technikusnak mutatott négy szimbólum közül nyomd meg azt, amely nem tartozik az adott oszlopba.
- Ismételd meg a folyamatot szükség szerint, majd folytasd a 2. lépéssel.

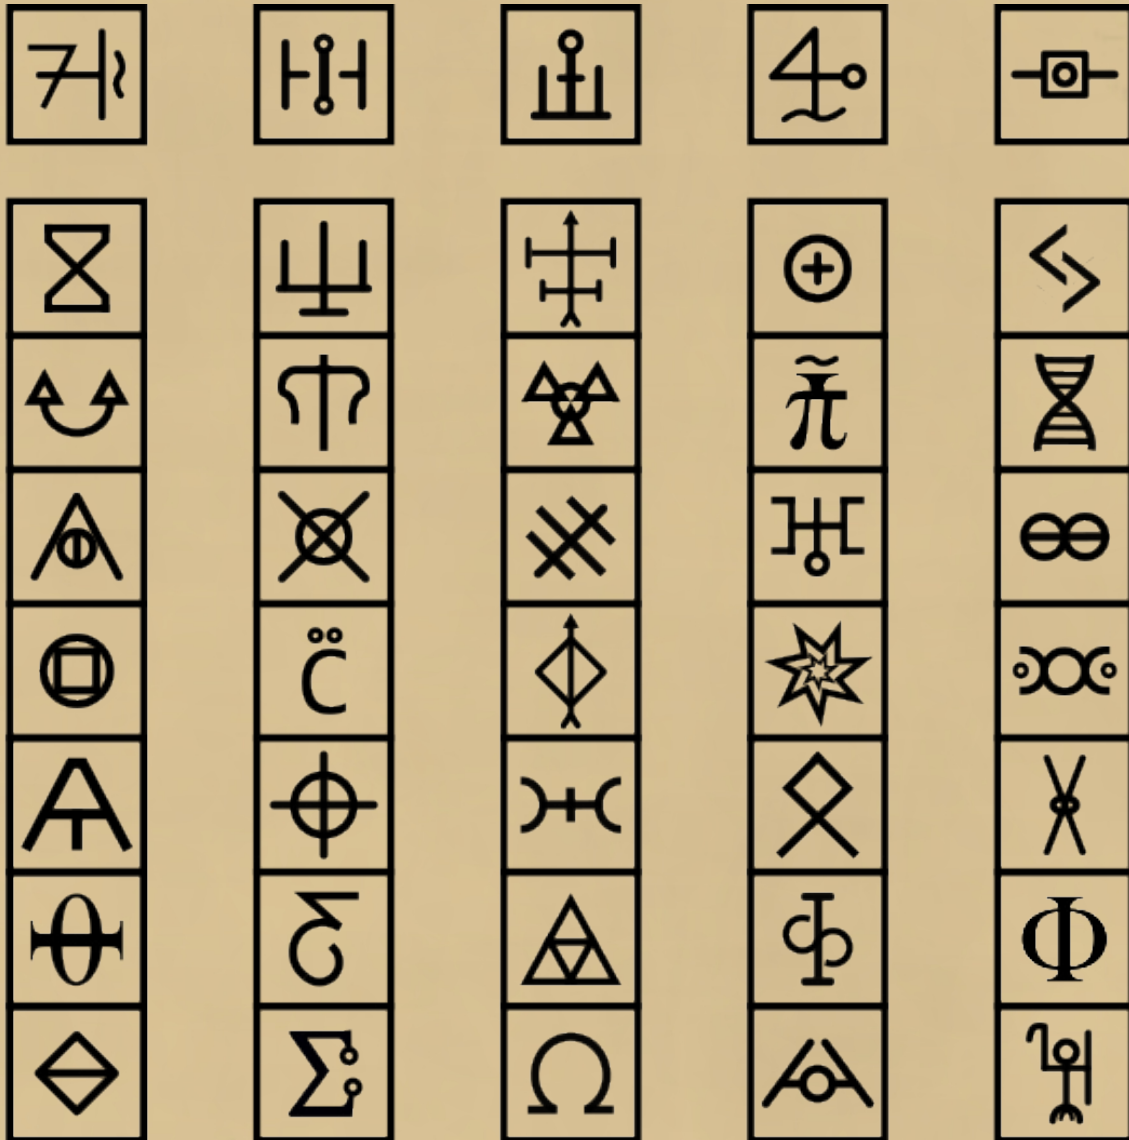

2. lépés:


- Azonosítsd az anomáliát azon csoport alapján, amely tartalmazza mindhárom megnyomott szimbólumot, majd írd be a modul kijelzőjére és erősítsd meg.

Anomália Típusok:

Leach




Mycrotide

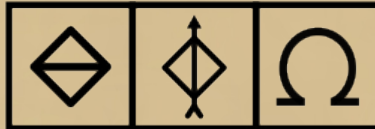

Crack



Loop

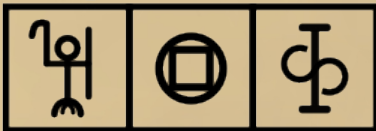

Phase




Skin



Breach



Worm

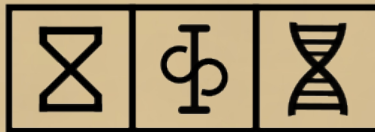

Stink



Glitch



Time




Unknown




Útmutató az Erőterekhez


- Kövesd az alábbi utasításokat a kábel színe alapján.
- Ha nincs vágható kábel, vágd el a legalsó kábelt.

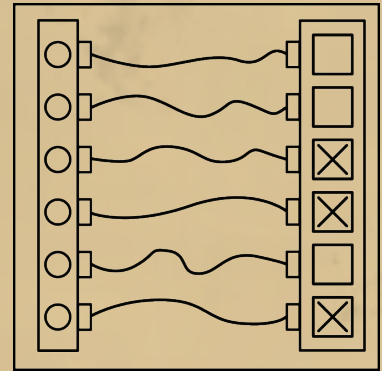


Piros kábel:

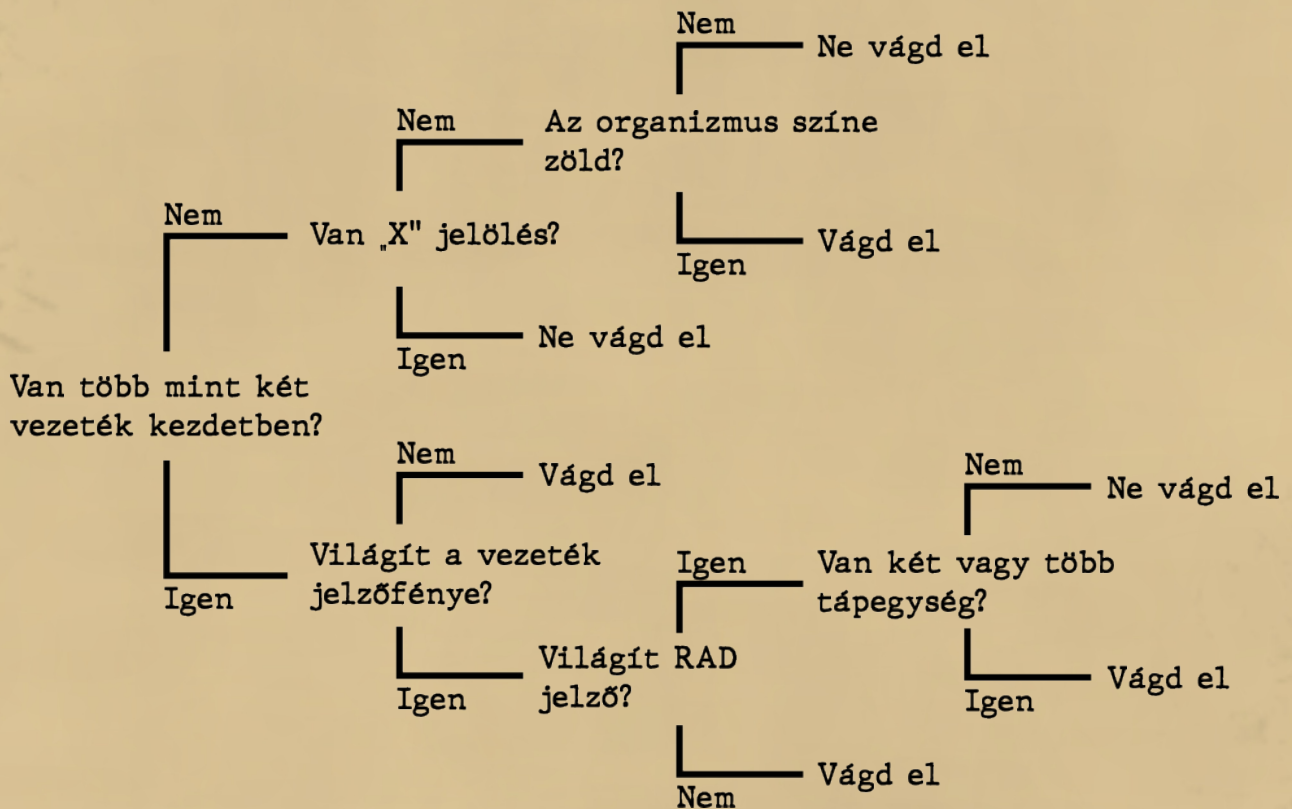

Kék kábel:

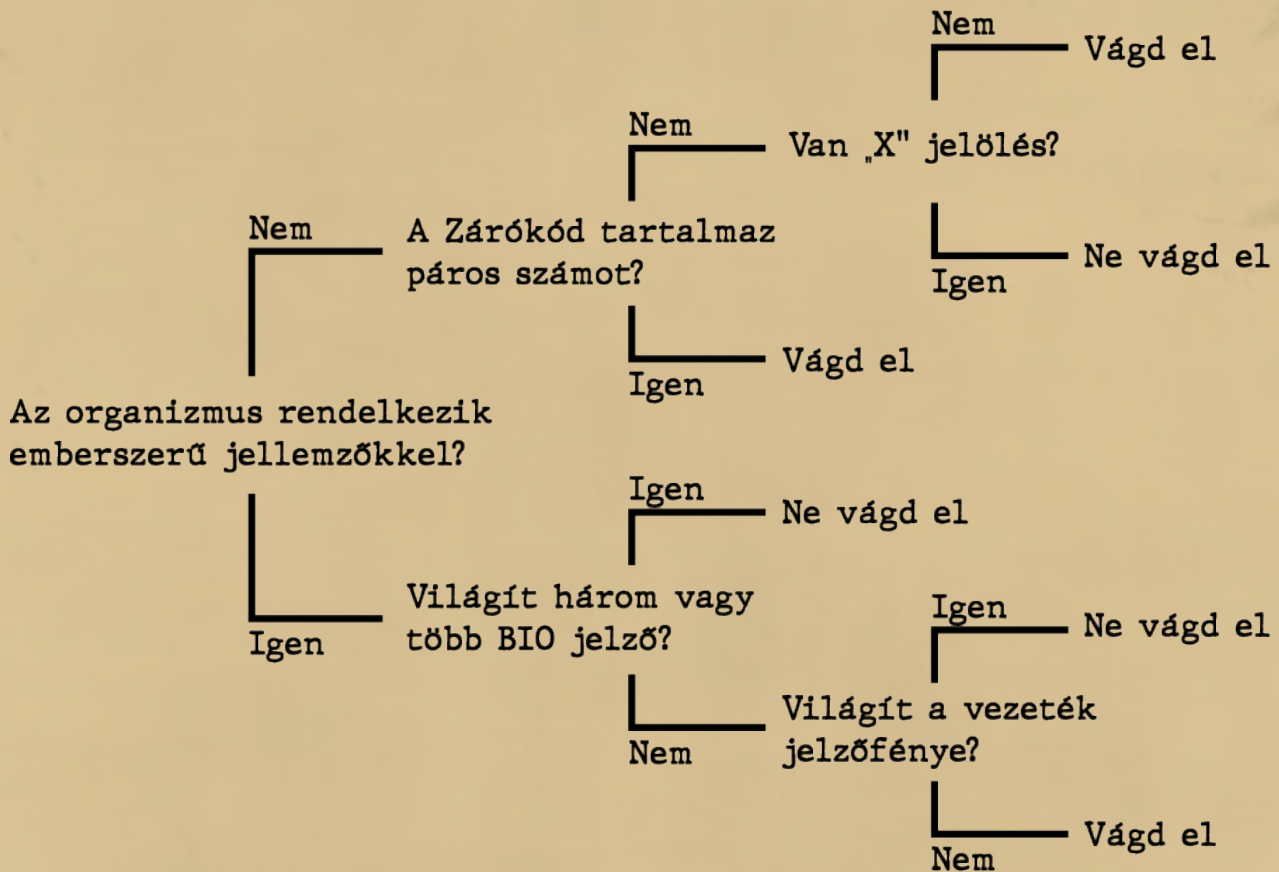

Sárga kábel:

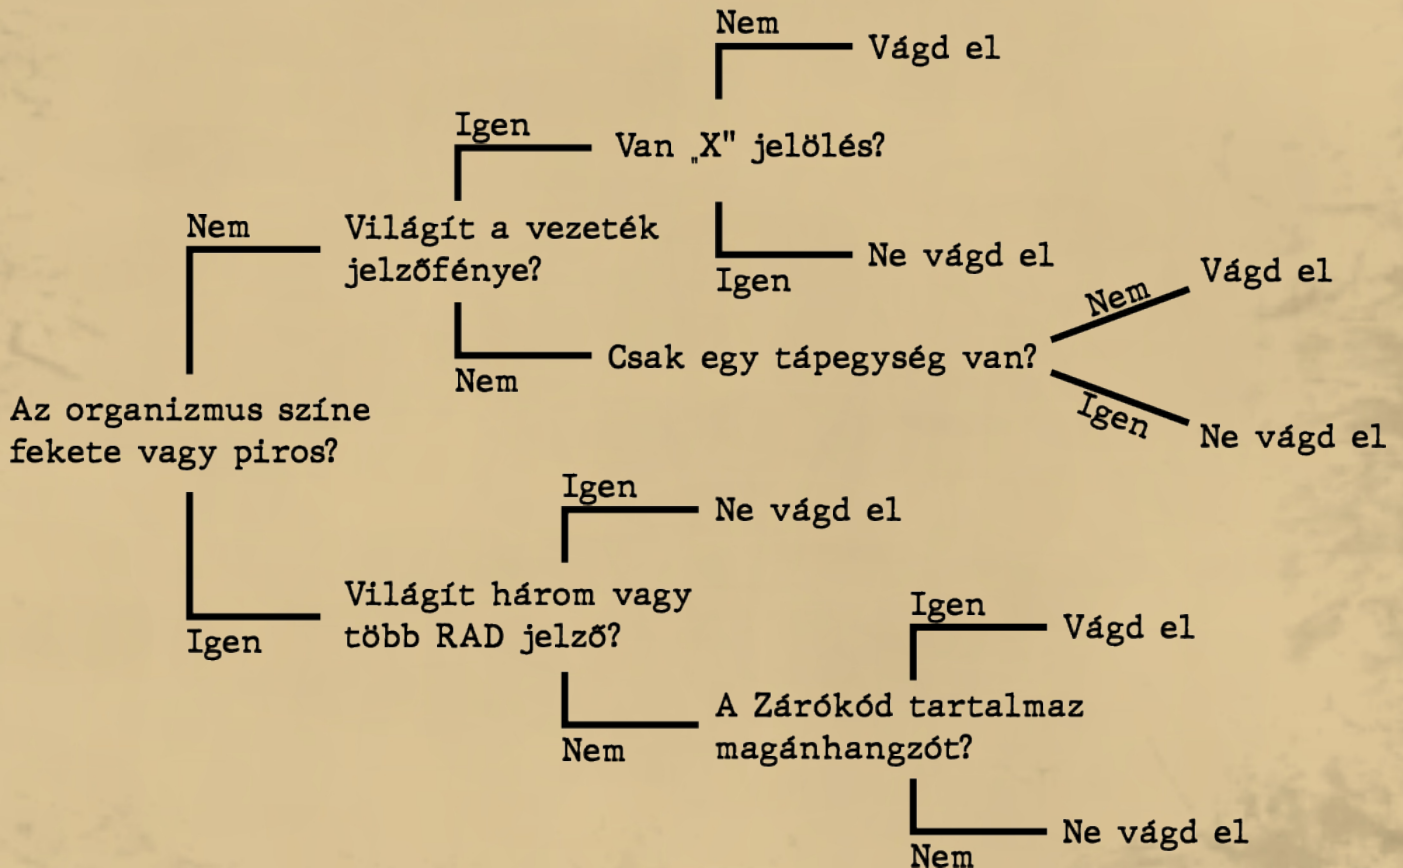


Információ a Jelzőkről

A RAD és BIO jelzők a vezérlőpulton találhatóak, és információt nyújtanak az alanyról és a környezetéről.



Információ a Tápegységekről

A tápegységek biztosítják az energiát a vezérlőpulthoz, számuk az elszigetelési körülményektől függően változhat. A vezérlőpult alján találhatók.

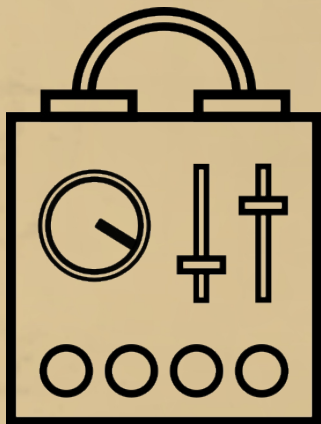

Információ a Zárókról

A Zárókód egy alanspecifikus azonosító, amely minden alanyhoz egyedi hivatkozásként szolgál. A megfigyelő ablak tetején található.

BZ3-D6X

Információ az Önkifejező Mechanizmusról

Az Önmegsemmisítő gomb az alany és a megfigyelőkamra megsemmisítésére szolgál a szökés megakadályozása érdekében. Csak végső megoldásként alkalmazható.

