

KEEP IT CONTAINED

MANUALE DI PROTOCOLLO

Questo manuale di protocollo accompagna il gioco Keep It Contained ed è necessario per il corretto funzionamento.

PROTOCOLLI CRITICI DI SICUREZZA BIOLOGICA

Questa guida sarà la tua unica fonte di supporto per mantenere sotto controllo forme di vita sconosciute quando tentano di oltrepassare la linea di quarantena.

Tu sei l'operatore; qui si trovano i protocolli applicabili per ogni scenario

INFORMAZIONI GENERALI SUI MODULI

I moduli si trovano nella parte superiore del pannello di controllo. I moduli sono gli obiettivi principali che devi risolvere per contenere gli organismi.

I moduli che incontri possono variare a ogni livello e sono generalmente casuali.

Informazioni dettagliate sui moduli sono fornite alle pagine 4-9.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMBIENTE


I dettagli che vedi nell'ambiente possono influenzare la soluzione dei moduli o renderla più difficile.

Informazioni dettagliate sull'ambiente sono fornite alle pagine 10-13.

È consigliato leggerlo in anticipo per essere preparati.

Istruzioni per il Collegamento dei Fili

- Il modulo contiene quattro fili e quattro slot di ingresso.
- Ogni slot di ingresso è contrassegnato da un simbolo.
- I simboli sono ordinati da sinistra a destra e devono essere descritti in questo ordine.
- Le colonne sottostanti indicano l'ordine di priorità dei simboli.
- Se il simbolo descritto si trova nella posizione più alta di una colonna, deve essere collegato al filo del colore indicato in quella colonna. Se un filo è già collegato a un simbolo, quella colonna deve essere ignorata.



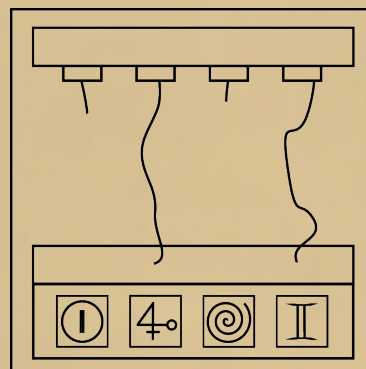


Verde:

Giallo:


Blu:

Rosso:

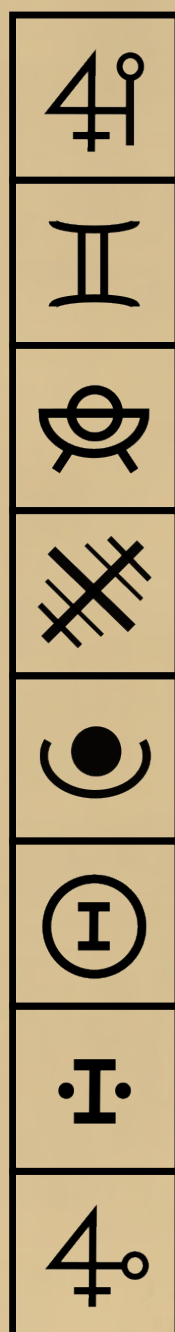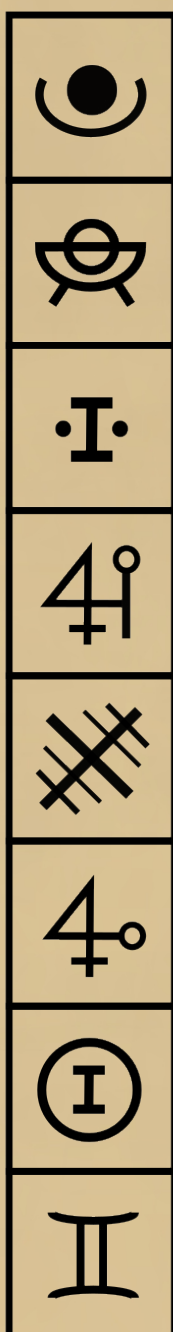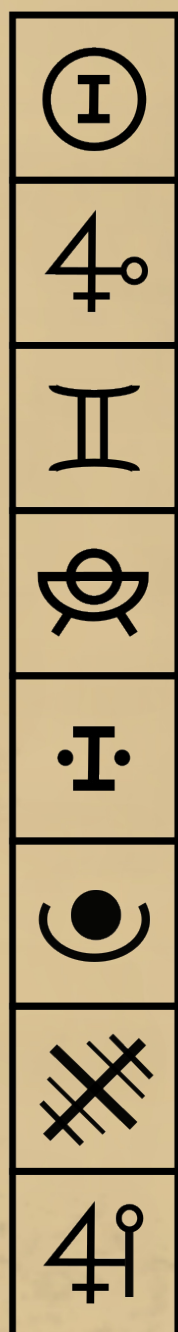

Istruzioni sul Rilascio del Gas

- Il modulo contiene tre bombole di gas colorate, ciascuna controllata da un interruttore.
- Lo schermo in alto a sinistra mostra il colore del sangue. Quello in alto a destra mostra il livello di purezza.

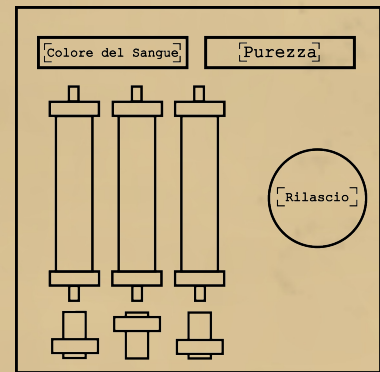


- Per selezionare i gas da rilasciare, gli interruttori situati sotto ogni bombola devono essere abbassati.
 - Premi il pulsante rosso per rilasciare i gas selezionati.
 - Leggi le regole in ordine ed esegui la prima istruzione valida.
1. Se il colore del sangue è verde e il livello di purezza è medio, rilascia i gas sinistro e centrale.
 2. Se il pannello di controllo è alimentato da più di due alimentatori e il livello di purezza è puro, rilascia tutti i gas.
 3. Se il colore del sangue è rosso e almeno tre indicatori RAD sono accesi, non rilasciare alcun gas.
 4. Se c'è un solo alimentatore sul pannello e nessun indicatore BIO è acceso, rilascia solo il gas centrale.
 5. Se il colore del sangue è giallo o il livello di purezza è basso, rilascia i gas sinistro e destro.
 6. Se il livello di purezza è zero e solo due indicatori RAD sono accesi, rilascia solo il gas sinistro.
 7. Se il colore del sangue è blu e il livello di purezza è alto, rilascia i gas centrale e destro.
 8. Se nessuna delle condizioni sopra elencate si applica, rilascia solo il gas destro.

Istruzioni sulle Anomalie


1. Osserva il simbolo che appare sullo schermo e segui le istruzioni del Passaggio 1.

2. Utilizzando le informazioni raccolte, segui le istruzioni del Passaggio 2 per determinare quale anomalia si tratta.

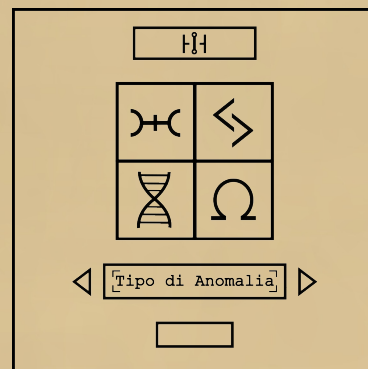

Passaggio 1:

- Il simbolo sullo schermo rappresenta la colonna in cui si trova.
- Tra i quattro simboli mostrati al tecnico, premi il pulsante con il simbolo che non appartiene a quella colonna.
- Ripeti questo processo tutte le volte necessarie, poi procedi al Passaggio 2.

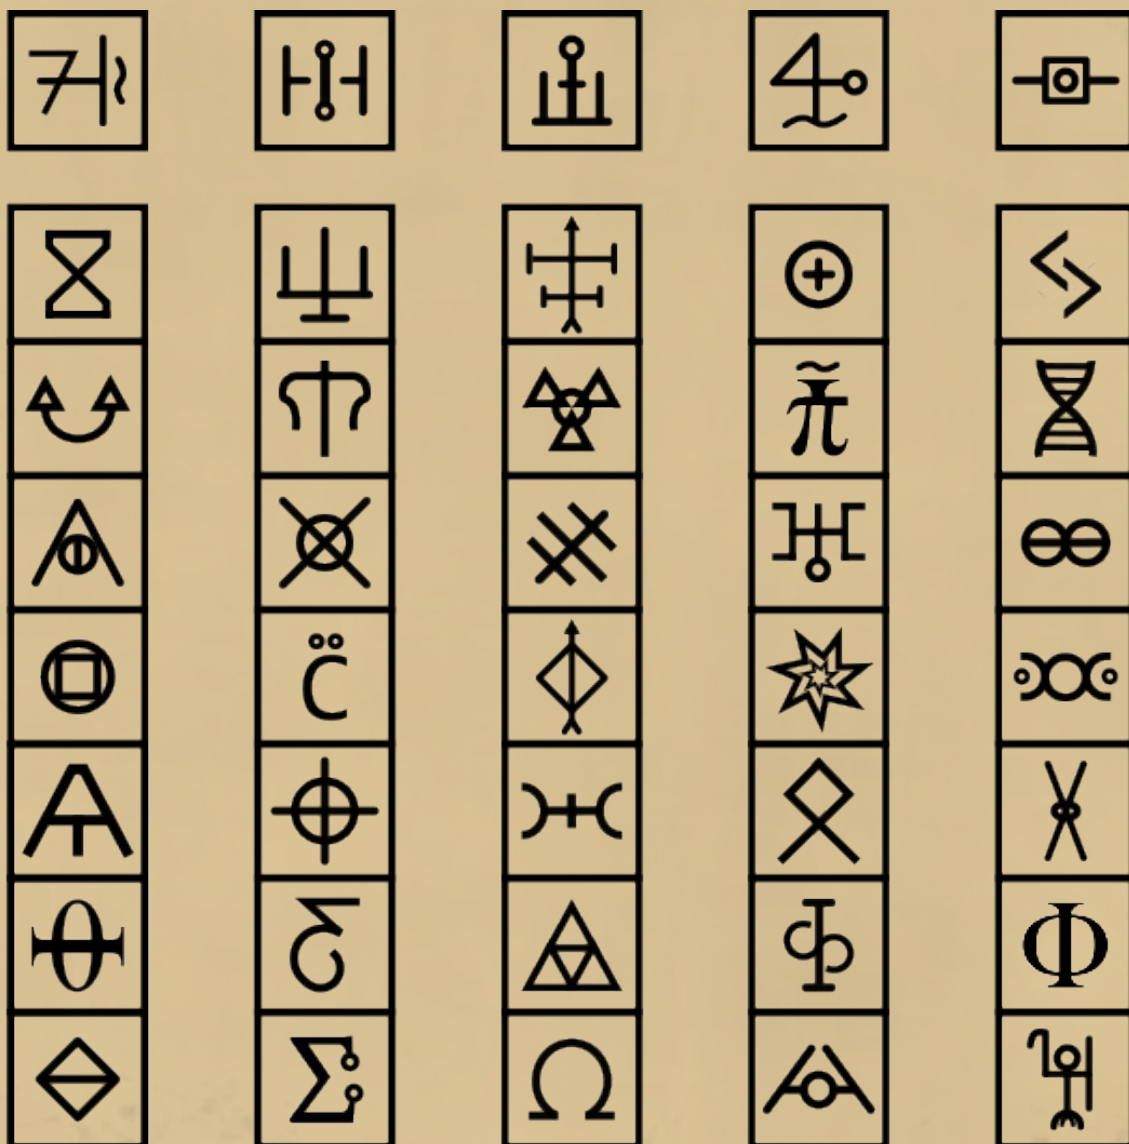

Passaggio 2:

- Identifica l'anomalia in base al gruppo che contiene tutti e tre i simboli premuti, quindi inseriscila nel display del modulo e confermala.

Tipi di Anomalie:


Leach



Mycrotide



Crack

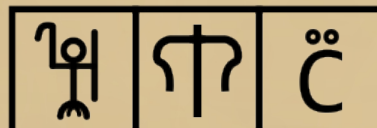

Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Istruzioni sui Campi di Forza


- Segui le istruzioni sottostanti in base al colore del cavo.
- Se non c'è alcun cavo da tagliare, taglia il cavo più in basso.

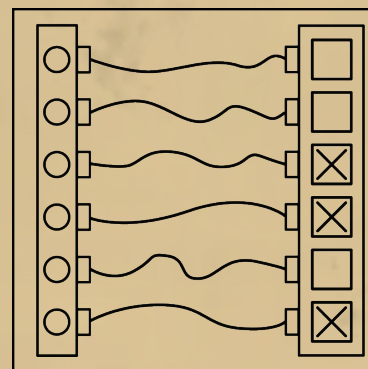


Cavo Rosso:

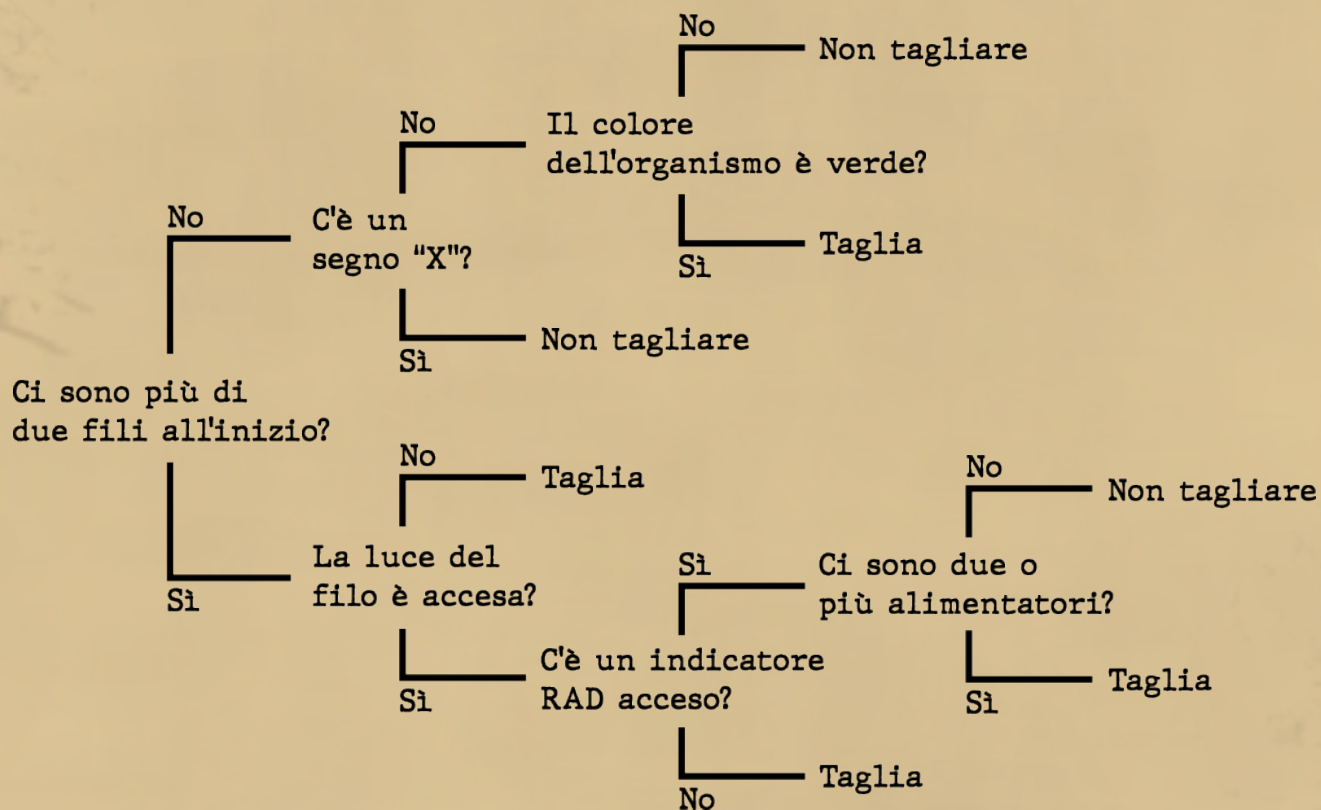

Cavo Blu:

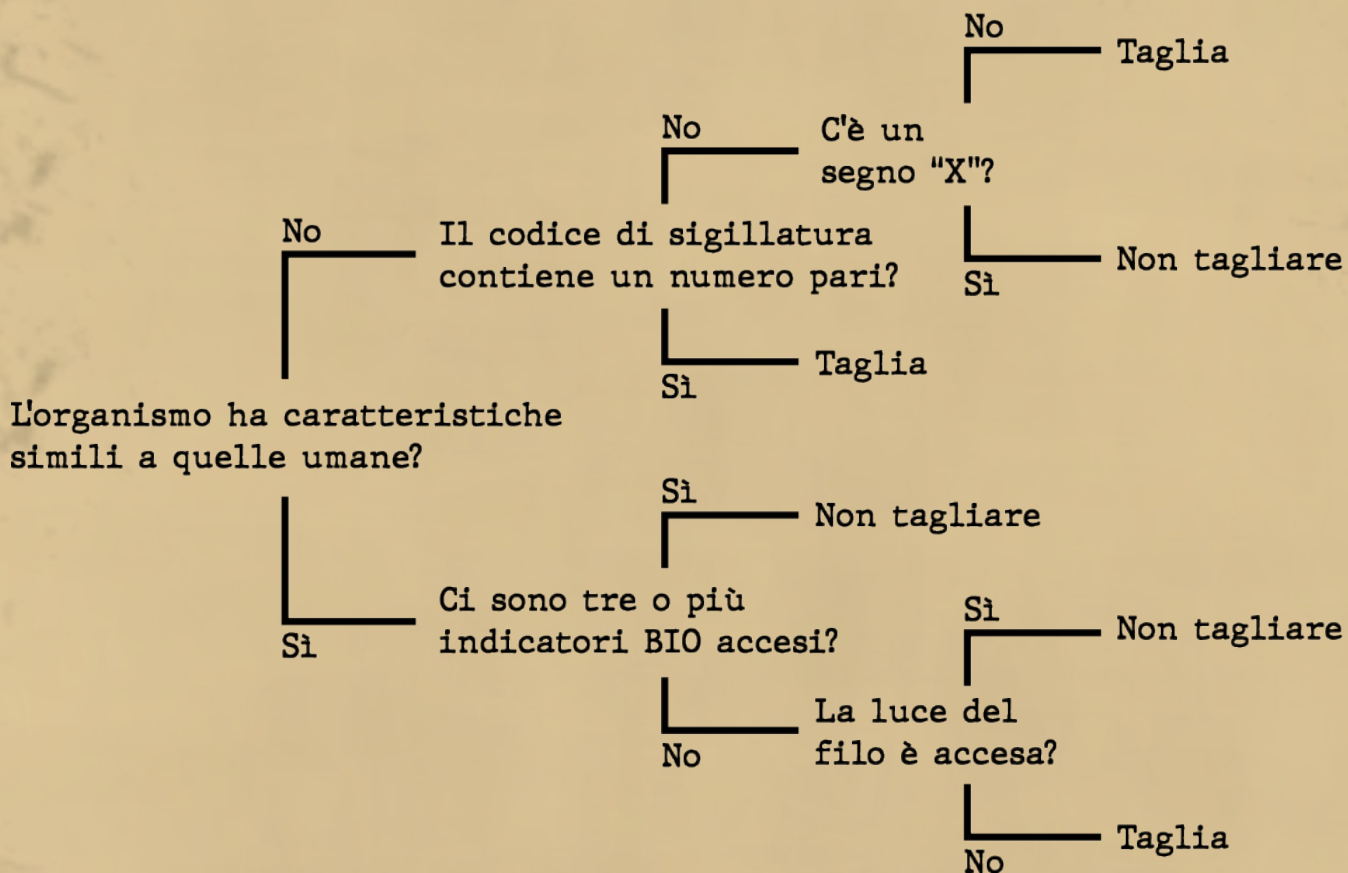

Cavo Giallo:

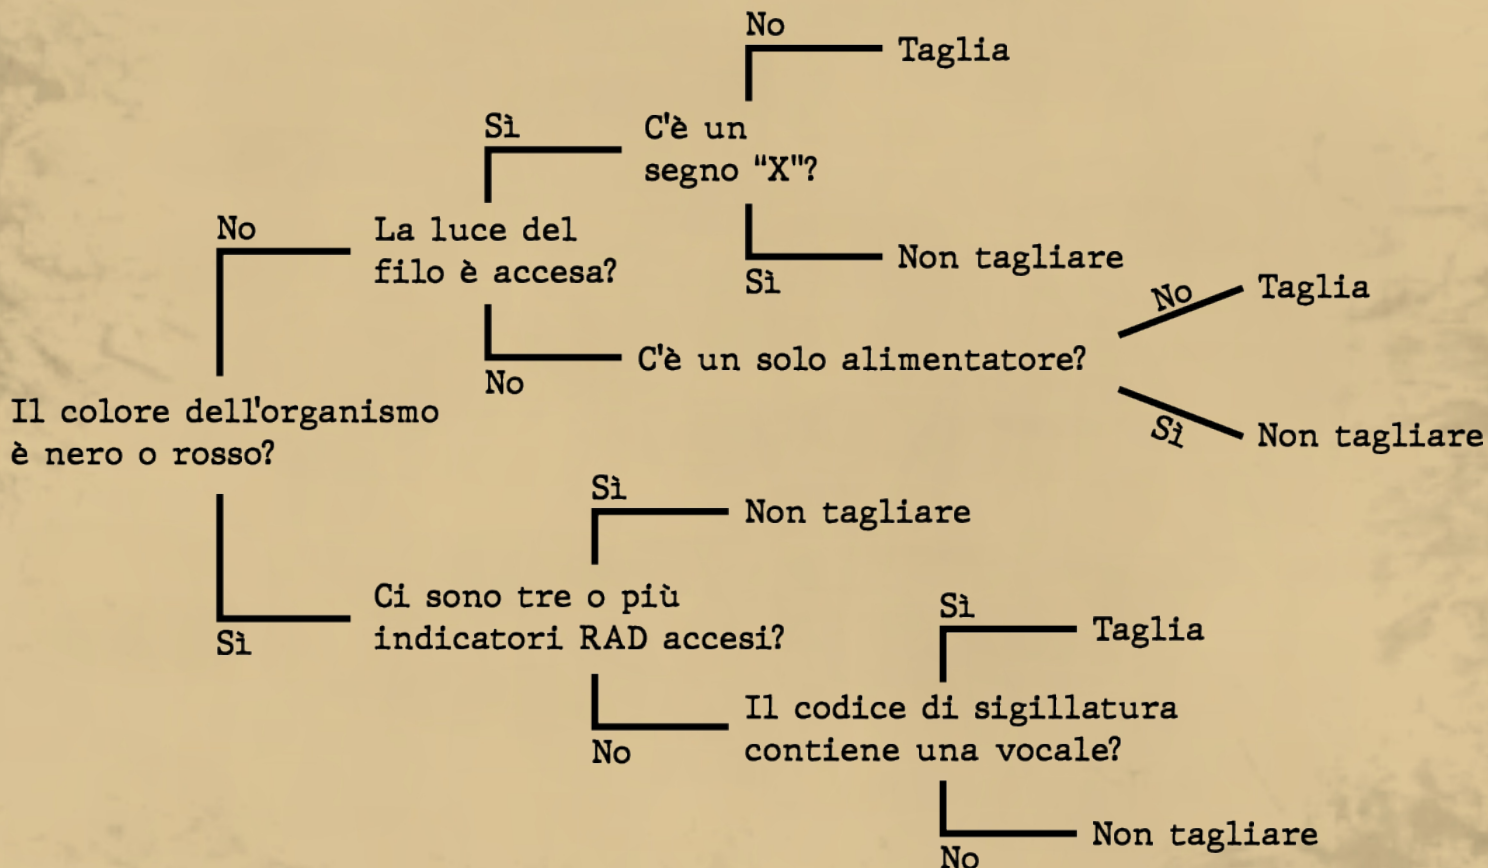


Informazioni sugli Indicatori

Gli indicatori RAD e BIO si trovano sul pannello di controllo e forniscono informazioni sul soggetto e sull'ambiente in cui è contenuto.



Informazioni sugli Alimentatori

Gli alimentatori forniscono energia al pannello di controllo e il loro numero può variare a seconda delle condizioni di contenimento del soggetto. Si trovano nella parte inferiore del pannello di controllo.

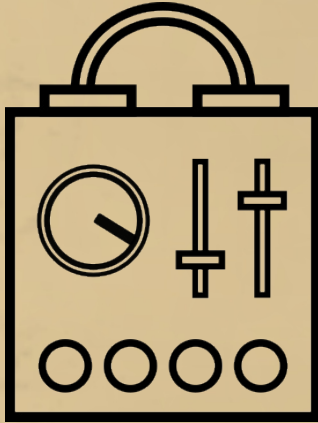

Informazioni sul Codice di Sigillatura

Il Codice di Sigillatura è un identificatore specifico del soggetto assegnato a ciascun soggetto, che funge da riferimento unico e fornisce informazioni su di esso. Si trova nella parte superiore della finestra di osservazione.

BZ3-D6X

Informazioni sul Meccanismo di Autodistruzione

Il pulsante di Autodistruzione viene utilizzato per distruggere sia il soggetto sia la camera di osservazione per impedirne la fuga. Dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa.

