

KEEP IT CONTAINED

MANUAL DE PROTOCOLO

**Este manual de protocolo acompanha o jogo Keep It Contained e é necessário
para o funcionamento adequado.**

PROTOCOLOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Este guia será sua única fonte de apoio para manter formas de vida desconhecidas sob controle quando tentarem cruzar a linha de quarentena.

Você é o operador; os protocolos aplicáveis para todos os cenários que você possa encontrar estão disponíveis aqui.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS MÓDULOS

Os módulos estão localizados no topo do painel de controle. Os principais objetivos que você deve resolver para conter os organismos são os módulos.

Os módulos que você encontra podem variar em cada nível e geralmente são aleatórios.

Informações detalhadas sobre os módulos são fornecidas nas páginas 4-9.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O AMBIENTE


Os detalhes que você vê no ambiente podem afetar a solução dos módulos ou tornar a resolução mais difícil.

Informações detalhadas sobre o ambiente são fornecidas nas páginas 10-13.

É recomendado lê-lo com antecedência para estar preparado.

Instruções Sobre Conexões de Fios

- O módulo contém quatro fios e quatro slots de entrada.
- Cada slot de entrada é marcado com um símbolo.
- Os símbolos são organizados da esquerda para a direita e devem ser descritos nessa ordem.
- As colunas abaixo indicam a ordem de prioridade dos símbolos.
- Se o símbolo descrito estiver na posição mais alta de qualquer coluna, ele deve ser conectado ao fio da cor especificada nessa coluna. Se algum fio já estiver conectado a um símbolo, essa coluna deve ser ignorada.




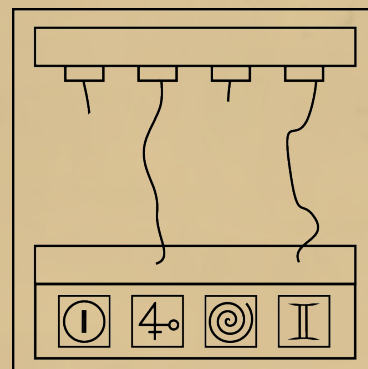


Verde:

Amarelo:

Azul:


Vermelho:

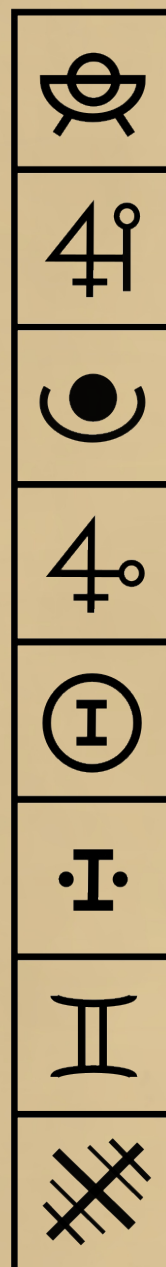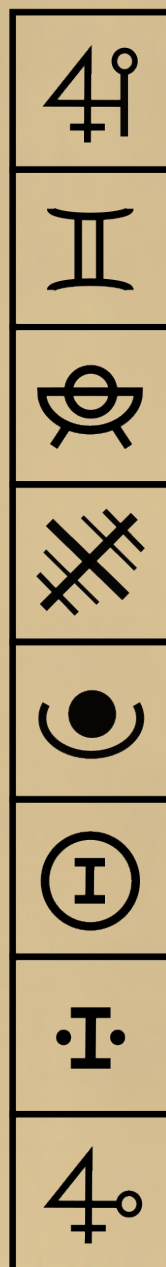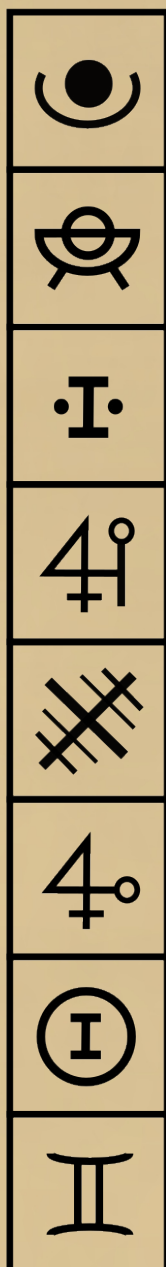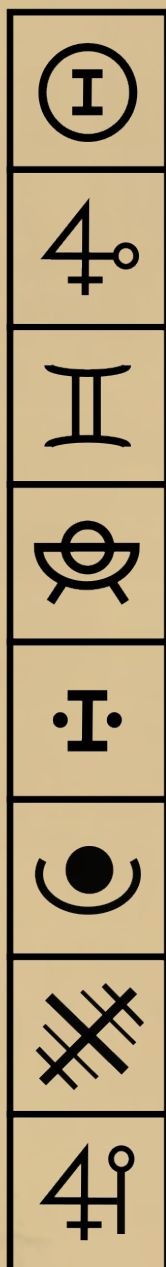

Instruções Sobre Liberação de Gás

- O módulo contém três cilindros de gás coloridos, cada um controlado por um interruptor.

- A tela no canto superior esquerdo mostra a cor do sangue. A do canto superior direito mostra o nível de pureza.

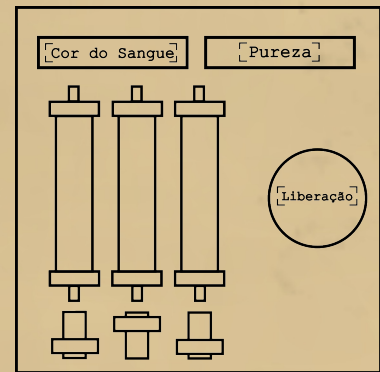

- Para selecionar os gases a serem liberados, os interruptores localizados abaixo de cada cilindro de gás devem ser abaixados.

- Pressione o botão vermelho para liberar os gases selecionados.

- Leia as regras em ordem e execute a primeira instrução válida.

1. Se a cor do sangue for verde e o nível de pureza for médio, libere os gases esquerdo e central.

2. Se o painel de controle estiver alimentado por mais de duas fontes de energia e o nível de pureza for puro, libere todos os gases.

3. Se a cor do sangue for vermelha e pelo menos três indicadores RAD estiverem acesos, não libere nenhum gás.

4. Se houver apenas uma fonte de energia no painel e nenhum indicador BIO estiver aceso, libere apenas o gás central.

5. Se a cor do sangue for amarela ou o nível de pureza for baixo, libere os gases esquerdo e direito.

6. Se o nível de pureza for zero e apenas dois indicadores RAD estiverem acesos, libere apenas o gás esquerdo.


7. Se a cor do sangue for azul e o nível de pureza for alto, libere os gases central e direito.

8. Se nenhuma das condições acima se aplicar, libere apenas o gás direito.

Instruções Sobre Anomalias


1. Observe o símbolo que aparece na tela e siga as instruções do Passo 1.

2. Usando as informações coletadas, siga as instruções do Passo 2 para determinar qual é a anomalia.

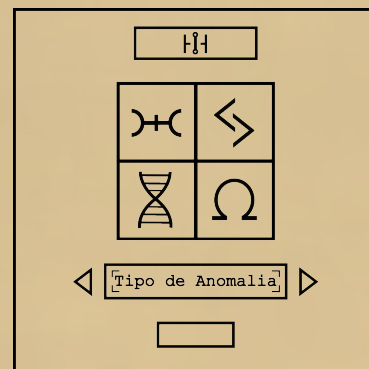

Passo 1:

- O símbolo na tela representa a coluna em que ele está localizado.
- Dos quatro símbolos mostrados ao técnico, pressione o botão com o símbolo que não pertence àquela coluna.
- Repita esse processo quantas vezes forem necessárias e depois prossiga para o Passo 2.

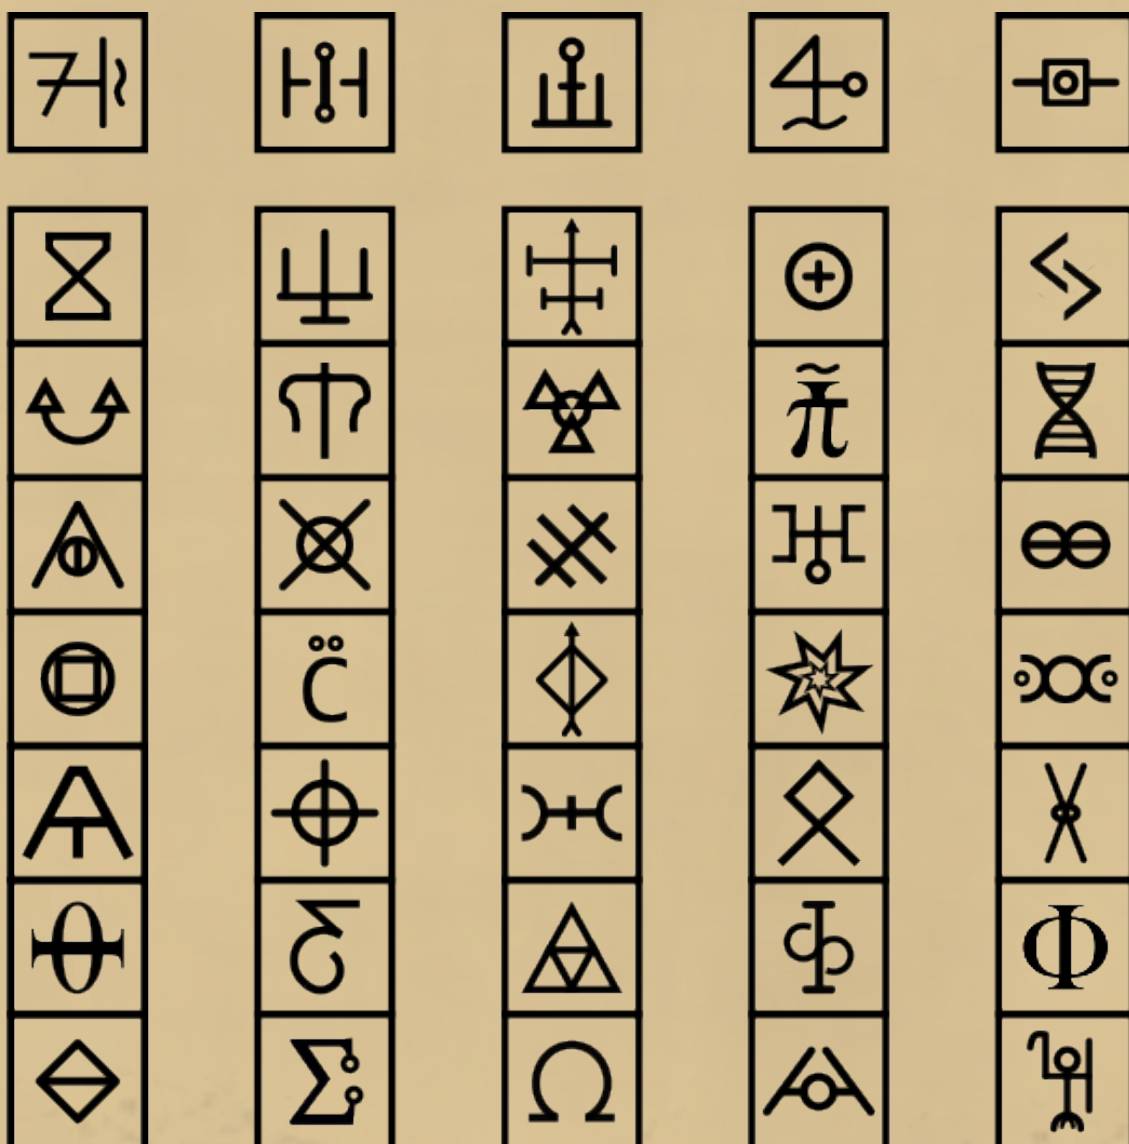

Passo 2:

- Identifique a anomalia com base no grupo que contém os três símbolos pressionados, depois insira-a no visor do módulo e confirme.

Tipos de Anomalia:


Leach



Mycrotide



Crack

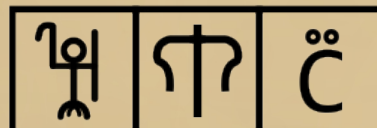

Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Instruções Sobre Campos de Força


- Siga as instruções abaixo com base na cor do cabo.
- Se não houver nenhum cabo para cortar, corte o cabo mais inferior.

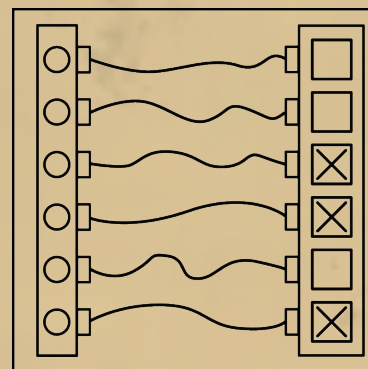


Cabo Vermelho:

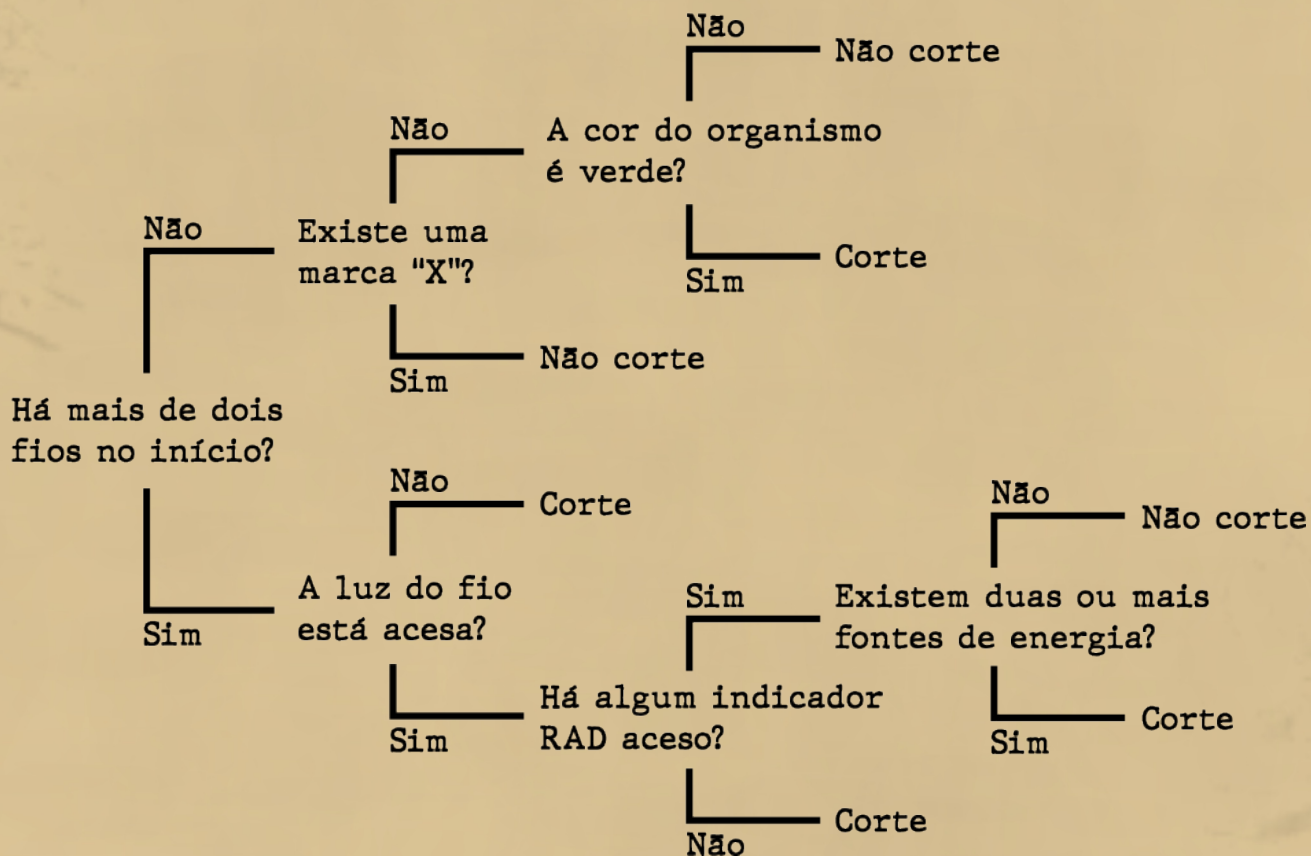

Cabo Azul:

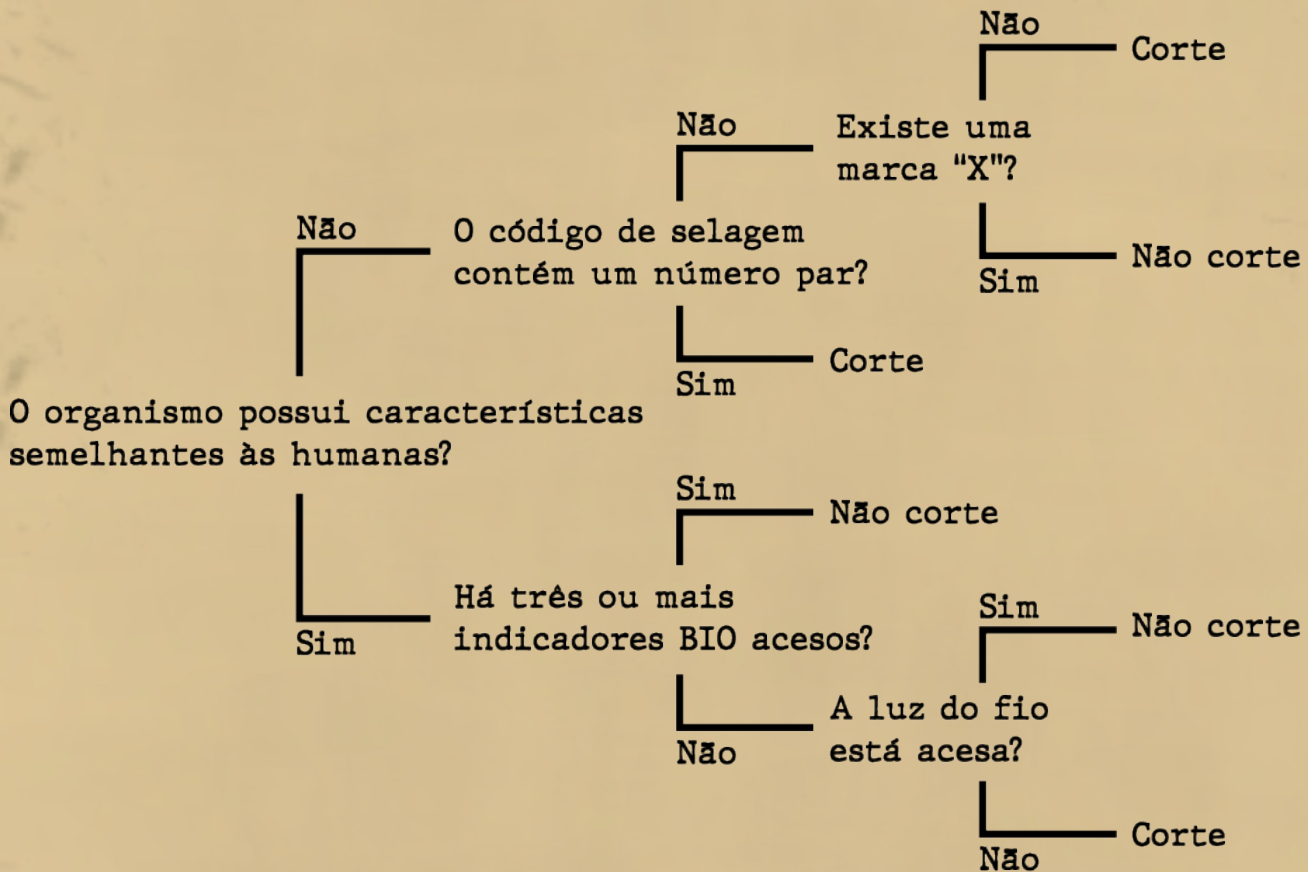

Cabo Amarelo:

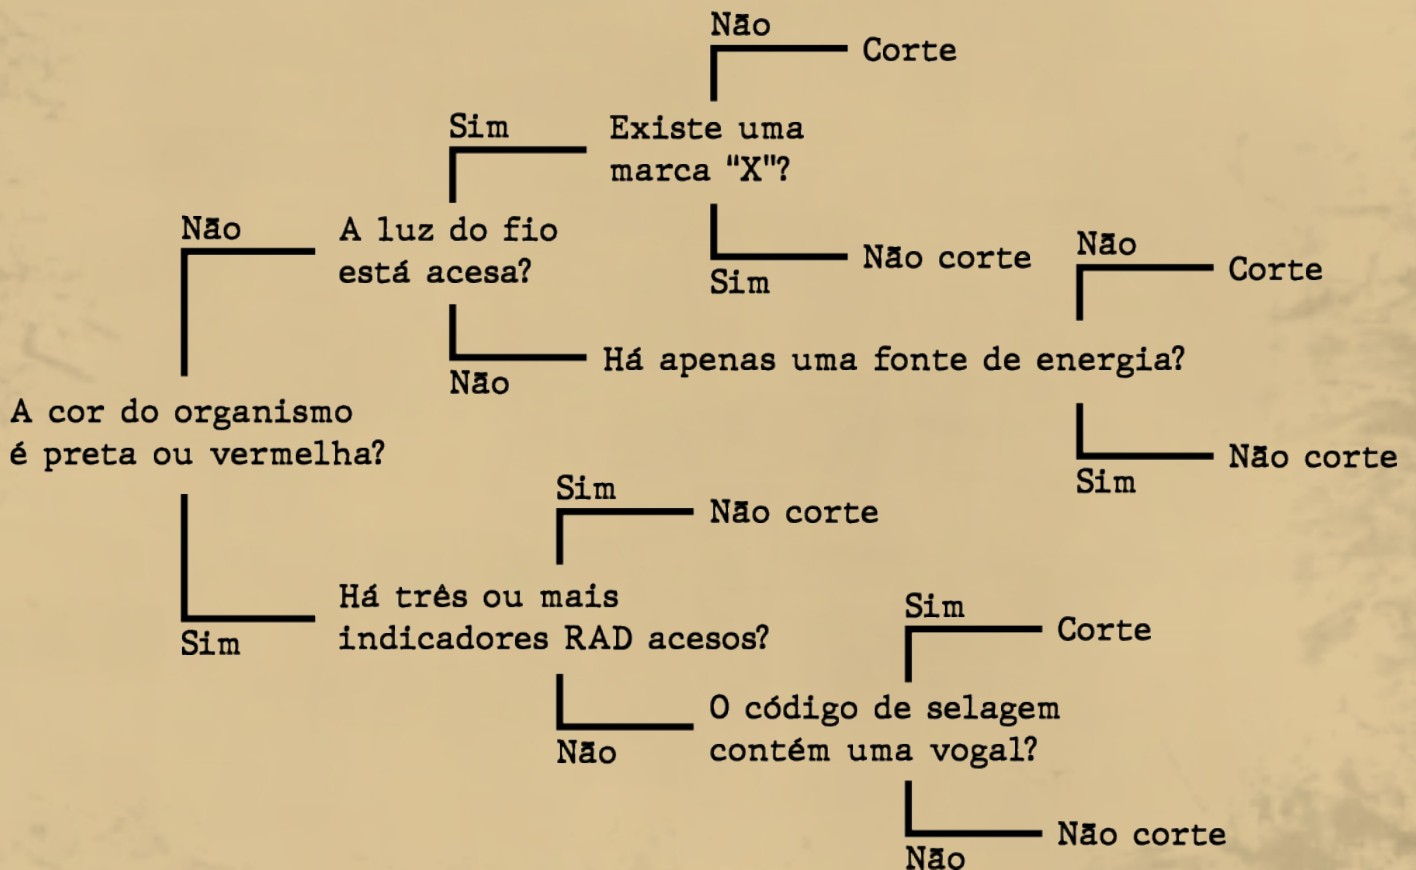

Informações Sobre Indicadores


Os indicadores RAD e BIO estão localizados no painel de controle e fornecem informações sobre o sujeito e o ambiente em que ele é mantido.

RAD

BIO

Informações Sobre Fontes de Energia

As fontes de energia fornecem energia ao painel de controle, e seu número pode variar dependendo das condições de contenção do sujeito. Elas estão localizadas na parte inferior do painel de controle.

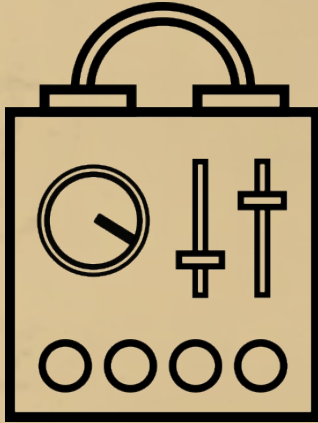

Informações Sobre o Código de Selagem

O Código de Selagem é um identificador específico atribuído a cada sujeito, servindo como uma referência única que fornece informações sobre ele. Ele está localizado na parte superior da janela de observação.

BZ3-D6X

Informações Sobre o Mecanismo de Autodestruição

O botão de Autodestruição é usado para destruir tanto o sujeito quanto a câmara de observação para impedir que o sujeito escape. Ele deve ser usado apenas como último recurso.

